

嘉南藥理大學 111 學年度 第一次水質抽檢機台

- 一、依據：依「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第六條及第七～十一條規定執行飲用水設備之定期維護工作及辦理飲用水水質狀況檢測，至少應每隔三個月檢測一次，每次應執行抽驗台數之比例為總台數的八分之一台，未達一台以一台計，且採輪流、迴避前已完成檢驗設備之方式辦理。
- 二、水質採樣日期：111 年 09 月 07 日採樣。
- 三、本校飲水機共 285 臺，本次抽驗台數共 74 臺。
- 四、環保署現行飲用水水質(大腸桿菌群)標準： $\leq 6\text{CFU}/100\text{mL}$
- 五、本次水質採樣結果：

校內飲水機：

校內飲水機：全部及格，結果詳見附件。

序號	棟別	編號	大腸桿菌群檢測值 (CFU/100ml)
1	A 行政大樓	A5F	<1
2	A 行政大樓	A7F	<1
3	B 松田大樓	B503	<1
4	B 松田大樓	B601	<1
5	C綜合教學大樓	C308	<1
6	C綜合教學大樓	C314	<1
7	Cs 教學實驗大樓	Cs 4F	<1
8	D1 英傑三舍	D1 4F	<1
9	D2 英傑一舍	D2 5F	<1
10	D4 錦篆 A 棟	D4 7F	<1
11	D4 錦篆 A 棟	D4 8F	<1
12	D4 錦篆 A 棟	D4 9F	<1
13	D5 錦篆 B 棟	D5 7F	<1
14	D5 錦篆 B 棟	D5 8F	<1
15	D5 錦篆 B 棟	D5 9F	<1
16	D6 錦篆 C 棟	D6 7F	<1
17	D6 錦篆 C 棟	D6 8F	<1
18	D6 錦篆 C 棟	D6 9F	<1
19	D7 錦篆 D 棟	D7 6F	<1
20	D7 錦篆 D 棟	D7 7F	<1
21	D7 錦篆 D 棟	D7 8F	<1
22	D8 錦篆 E 棟	D8 7F	<1
23	D8 錦篆 E 棟	D8 8F	<1
24	D8 錦篆 E 棟	D8 9F	<1
25	D9 錦篆 F 棟	D9 7F	<1
26	D9 錦篆 F 棟	D9 8F	<1
27	D9 錦篆 F 棟	D9 9F	<1
28	D10 錦篆 G棟	D10 6F	<1
29	D10 錦篆 G棟	D10 7F	<1
30	D10 錦篆 G棟	D10 8F	<1
31	D11 英傑五舍	ST 518	<1
32	D11 英傑五舍	ST 609	<1
33	D11 英傑五舍	ST 611	<1

34	D11 英傑五舍	ST 618	<1
35	D11 英傑五舍	ST 709	<1
36	D11 英傑五舍	ST 711	<1
37	D11 英傑五舍	ST 718	<1
38	D11 英傑五舍	ST 809	<1
39	D12 英傑六舍 3~10F	D12 702	<1
40	D12 英傑六舍 3~10F	D12 711	<1
41	D12 英傑六舍 3~10F	D12 713	<1
42	D12 英傑六舍 3~10F	D12 801	<1
43	D12 英傑六舍 3~10F	D12 802	<1
44	D12 英傑六舍 3~10F	D12 811	<1
45	D12 英傑六舍 3~10F	D12 813	<1
46	D12 英傑六舍 3~10F	D12 901	<1
47	D12 英傑六舍 3~10F	D12 902	<1
48	E 環境永續大樓	E7F	<1
49	E 環境永續大樓	E8F	<1
50	F 食品大樓暨實習藥廠	F212	<1
51	F 食品大樓暨實習藥廠	F306	<1
52	K 輝振大樓	K405	<1
53	K 輝振大樓	K523	<1
54	K 輝振大樓	K601	<1
55	L 王趁紀念圖書館	L7F	<1
56	L 王趁紀念圖書館	L8F	<1
57	L 王趁紀念圖書館	L9F	<1
58	M 休閒理療暨研究大樓	M4F	<1
59	M 休閒理療暨研究大樓	M5F	<1
60	N 李金星實驗大樓	N3F	<1
61	N 李金星實驗大樓	N4F	<1
62	O 職安大樓	O3F	<1
63	Qs 資訊暨教學大樓(前棟)	Qs401	<1
64	Qs 資訊暨教學大樓(前棟)	Qs402	<1
65	Qn 資訊暨教學大樓(後棟)	Qn8F	<1
66	Qn 資訊暨教學大樓(後棟)	Qn9F	<1
67	Qn 資訊暨教學大樓(後棟)	Qn10F	<1
68	U 紹宗體育館	U14	<1
69	Y 幼保大樓	Y1F	<1

70	Y 幼保大樓	Y106 靜置水	<1
71	Y 幼保大樓	Y5F	<1
72	Y 幼保大樓	Y6F	<1
73	Ps和生藥學大樓	Ps3F	<1
74	Ps和生藥學大樓	Ps32	<1

【<1 是依據環保署環境檢驗所的法規標示。】

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY111H4702

計畫名稱：嘉南藥理大學



A5F 飲水機



A7F 飲水機



B503 飲水機



B601 飲水機



C308 飲水機



C314 飲水機



Cs 4F 飲水機



D1 4F 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY111H4702


計畫名稱：嘉南藥理大學



D2 5F 飲水機




D4 7F 飲水機

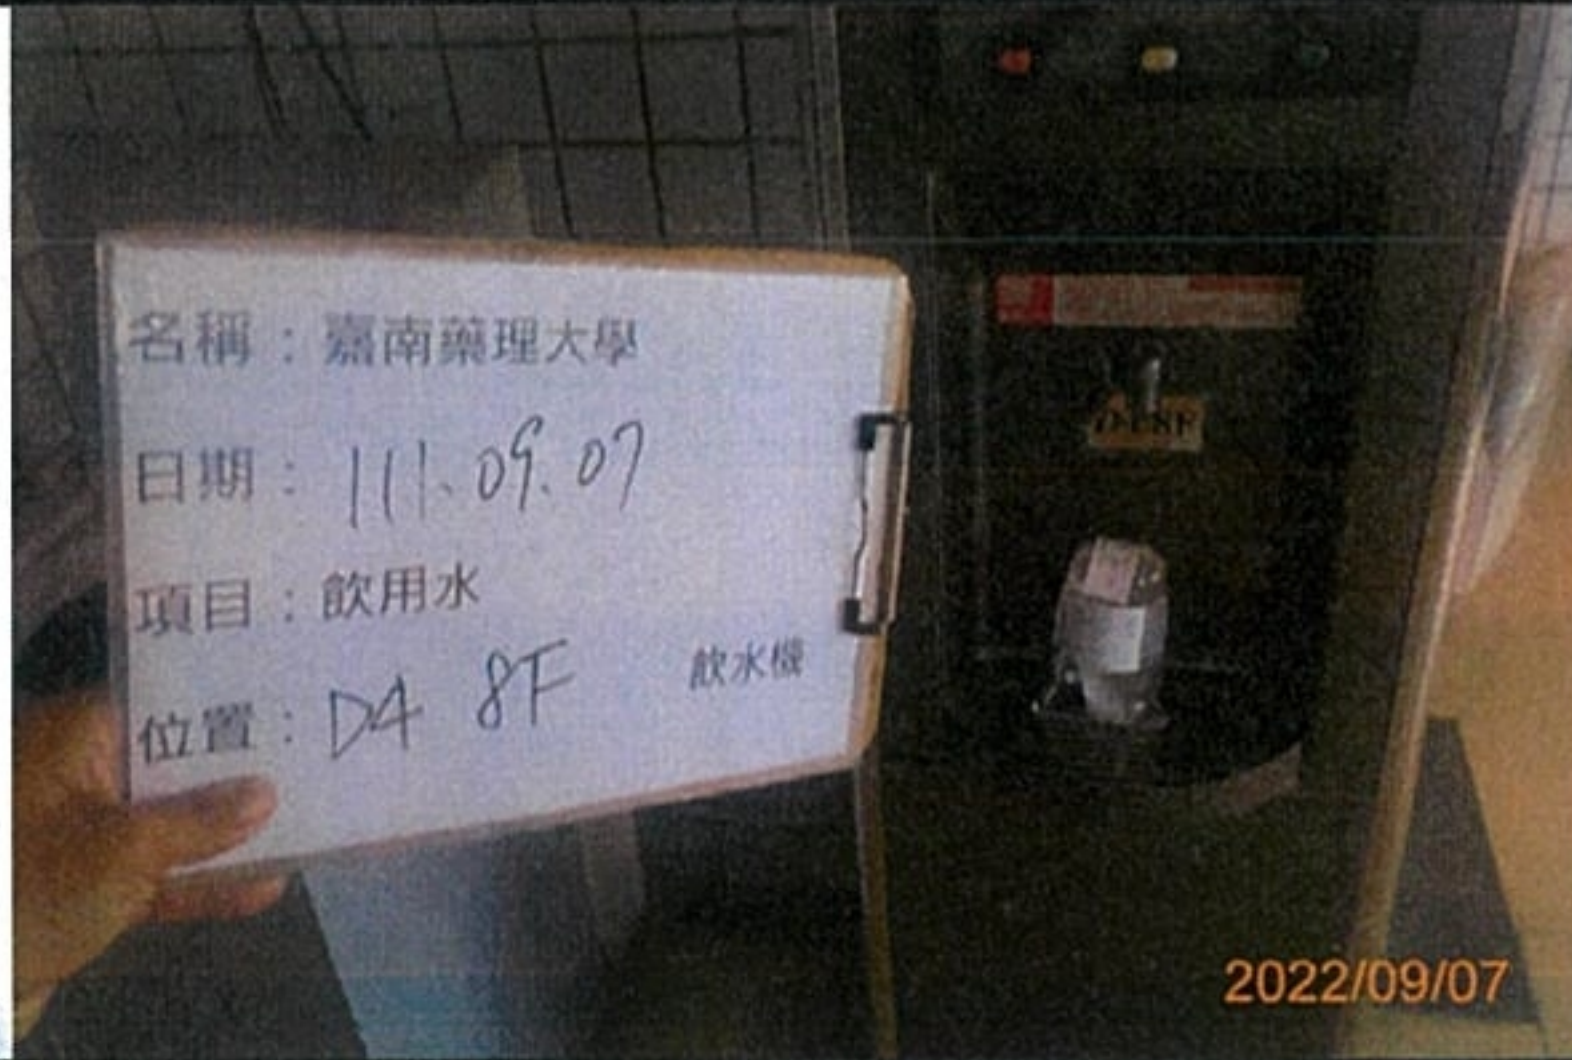

D4 8F 飲水機



D4 9F 飲水機

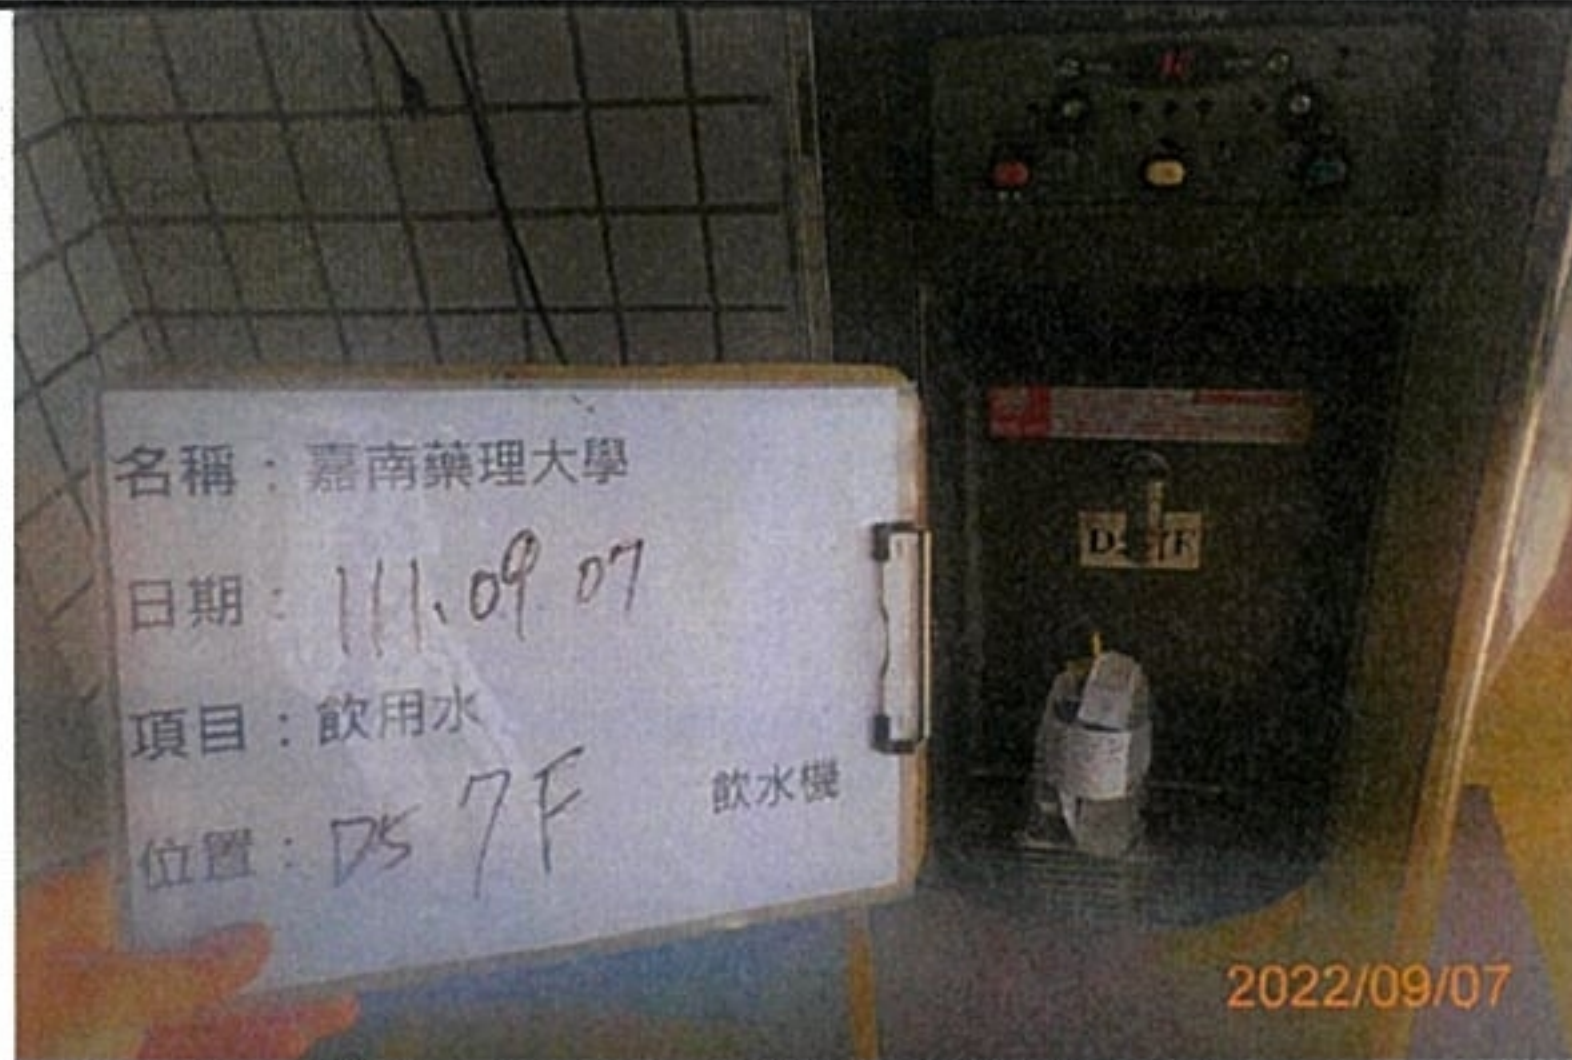

D5 7F 飲水機



D5 8F 飲水機



D5 9F 飲水機



D6 7F 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司


檢測照片說明表

專案編號：FY111H4702

計畫名稱：嘉南藥理大學



D6 8F 飲水機

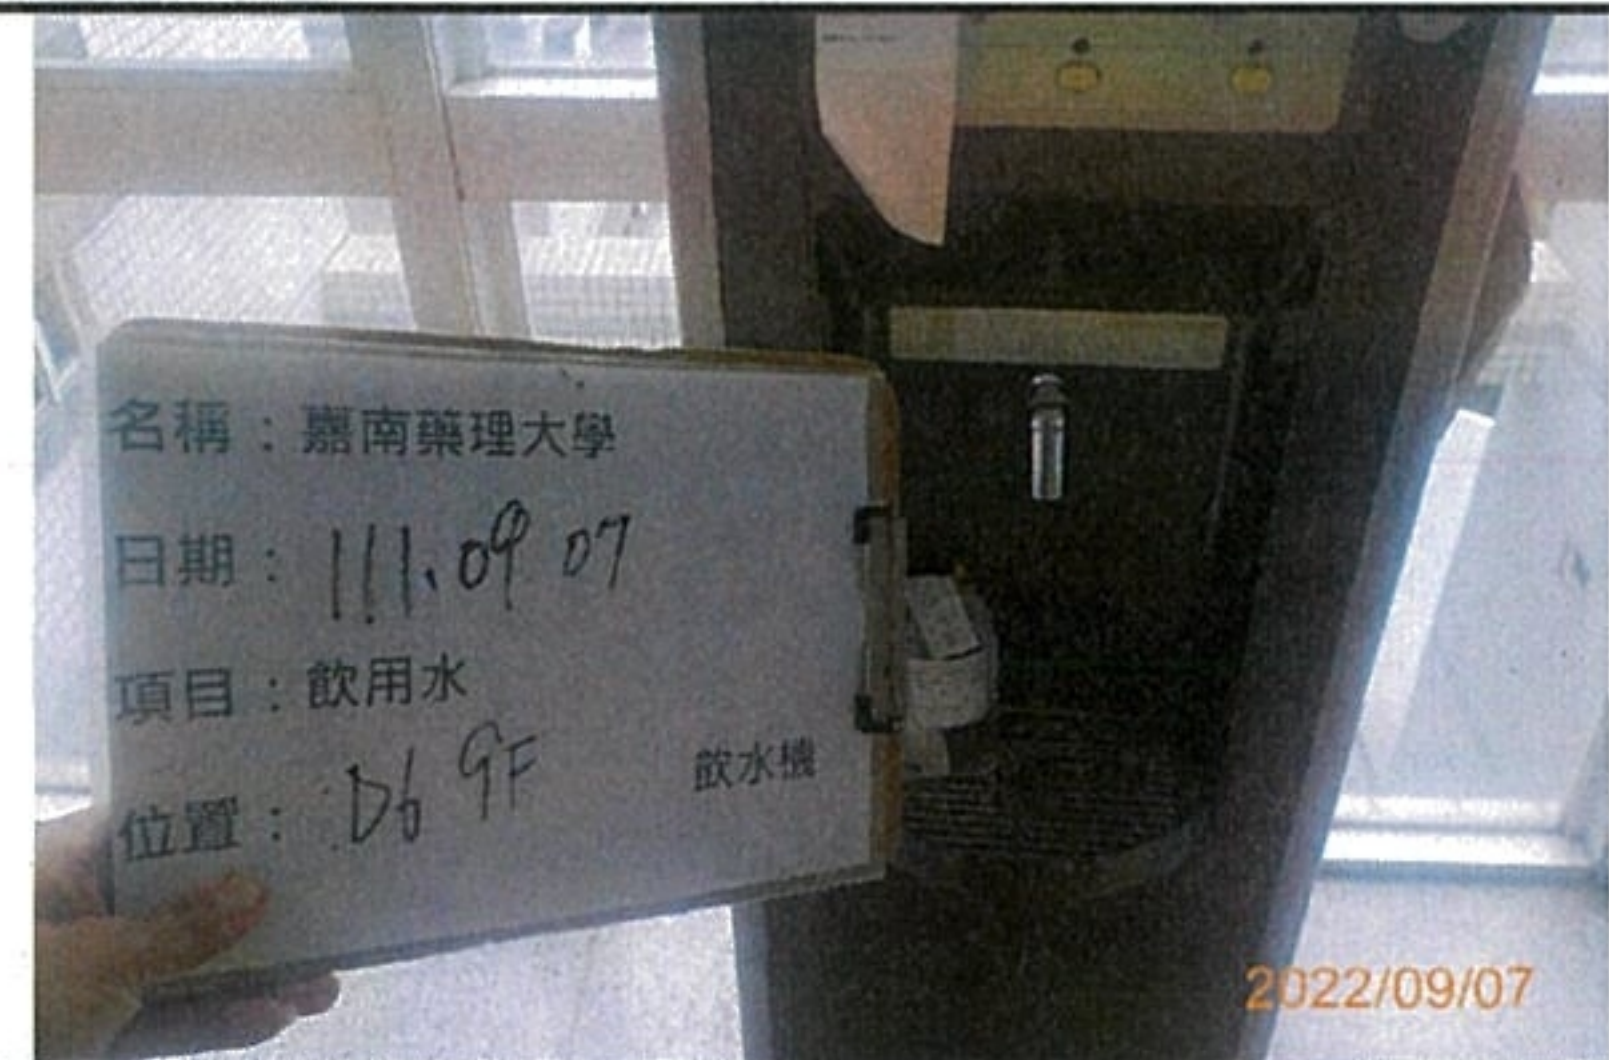

D6 9F 飲水機



D7 6F 飲水機



D7 7F 飲水機



D7 8F 飲水機



D8 7F 飲水機



D8 8F 飲水機



D8 9F 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY111H4702

計畫名稱：嘉南藥理大學



D9 7F 飲水機



D9 8F 飲水機



D9 9F 飲水機



D10 6F 飲水機



D10 7F 飲水機



D10 8F 飲水機



ST518 飲水機



ST609 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY111H4702

計畫名稱：嘉南藥理大學



ST611 飲水機



ST618 飲水機



ST709 飲水機



ST711 飲水機




ST718 飲水機



ST809 飲水機



D12 702 飲水機

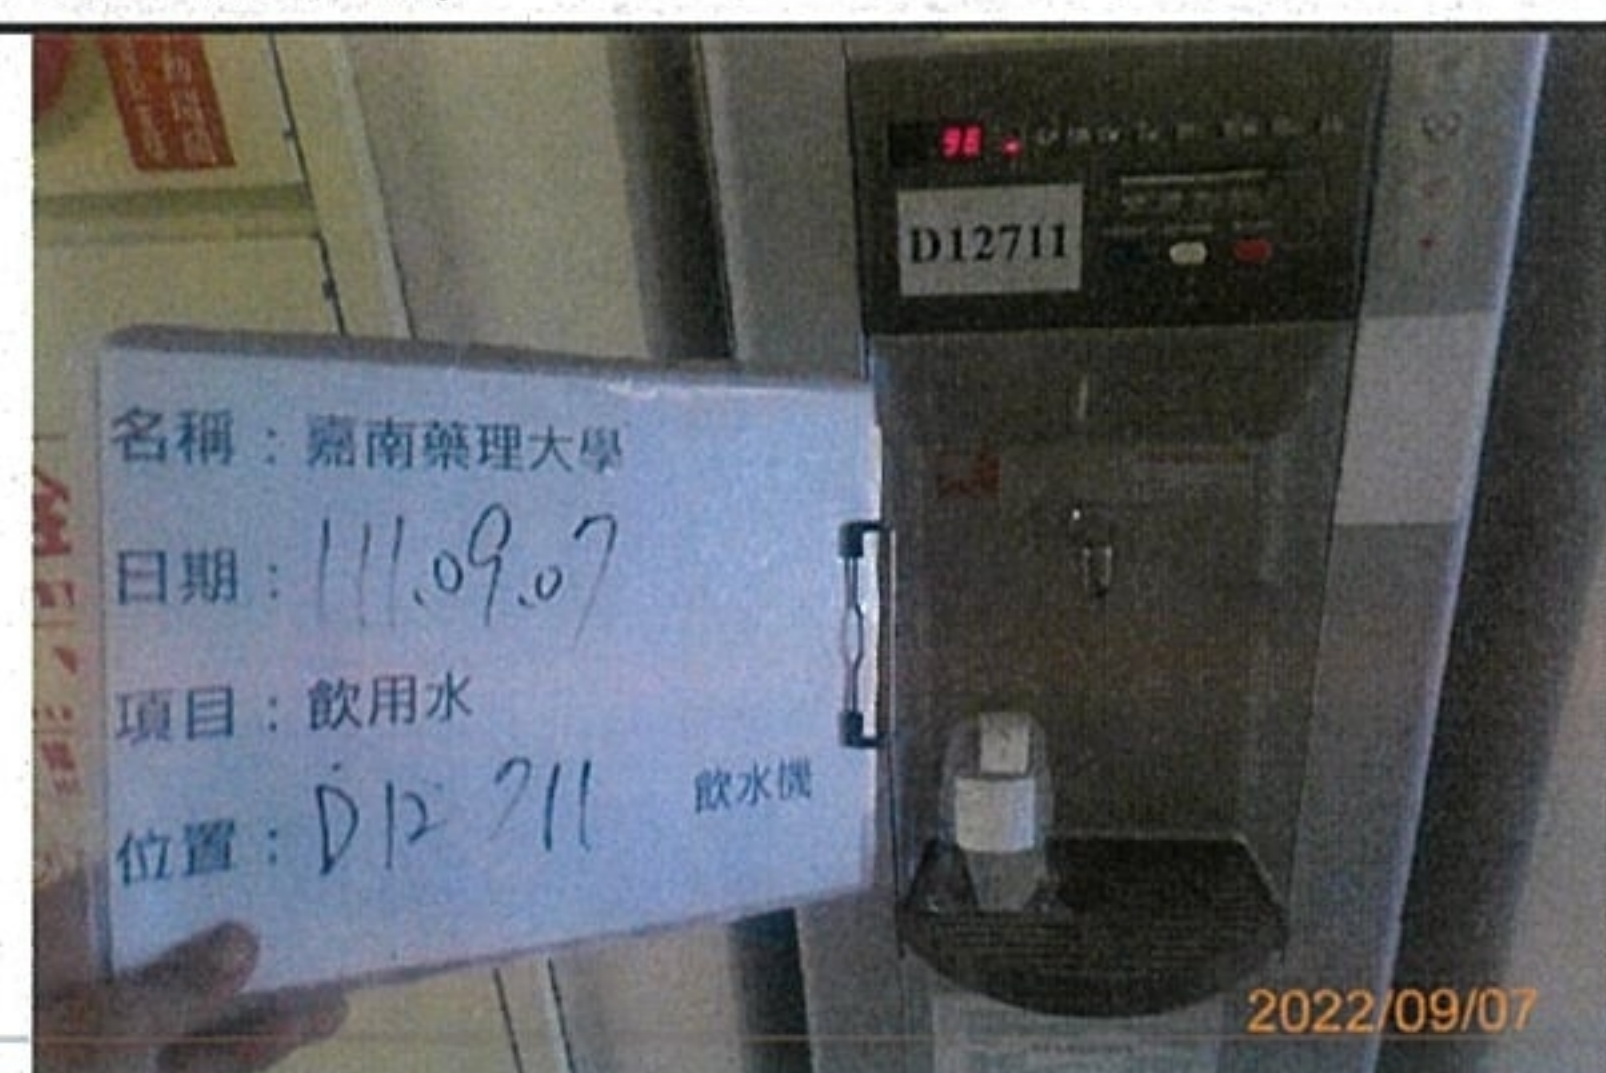

D12 711 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY111H4702

計畫名稱： 嘉南藥理大學




D12 713 飲水機



D12 801 飲水機



D12 802 飲水機

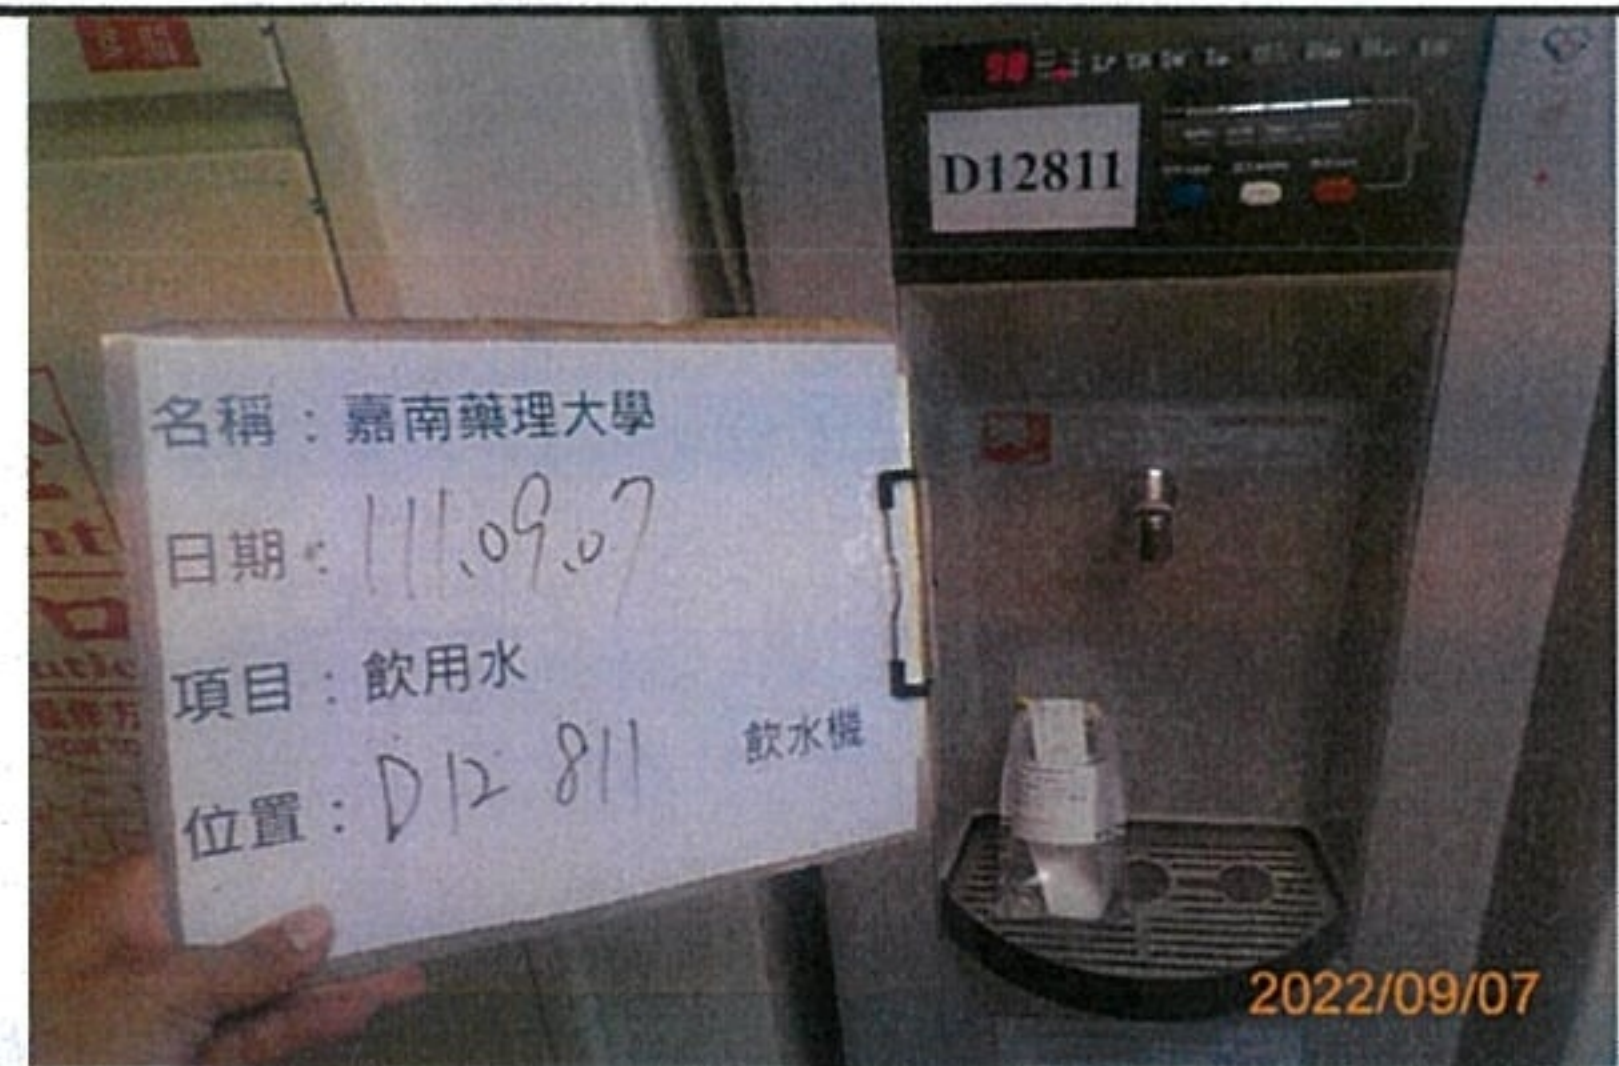

D12 811 飲水機



D12 813 飲水機



D12 901 飲水機



D12 902 飲水機



E7F 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY111H4702

計畫名稱： 嘉南藥理大學



E8F 飲水機



F212 飲水機



F306 飲水機




K405 飲水機



K523 飲水機



K601 飲水機

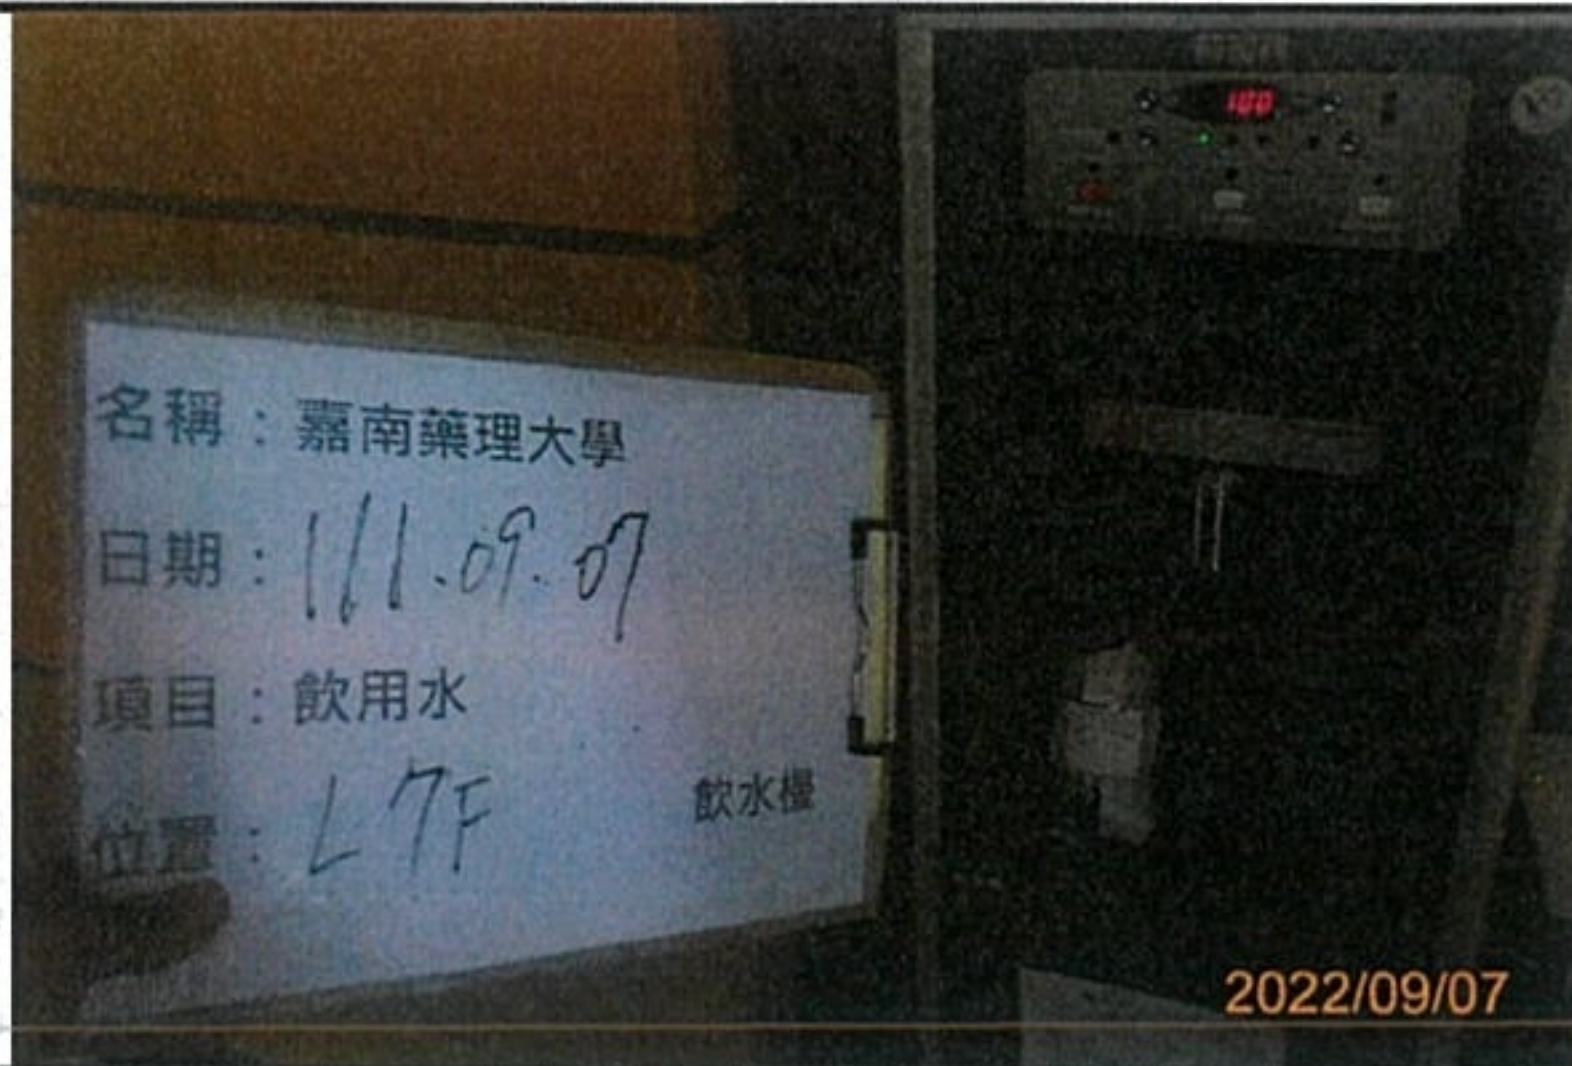

L7F 飲水機




L8F 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY111H4702

計畫名稱：嘉南藥理大學

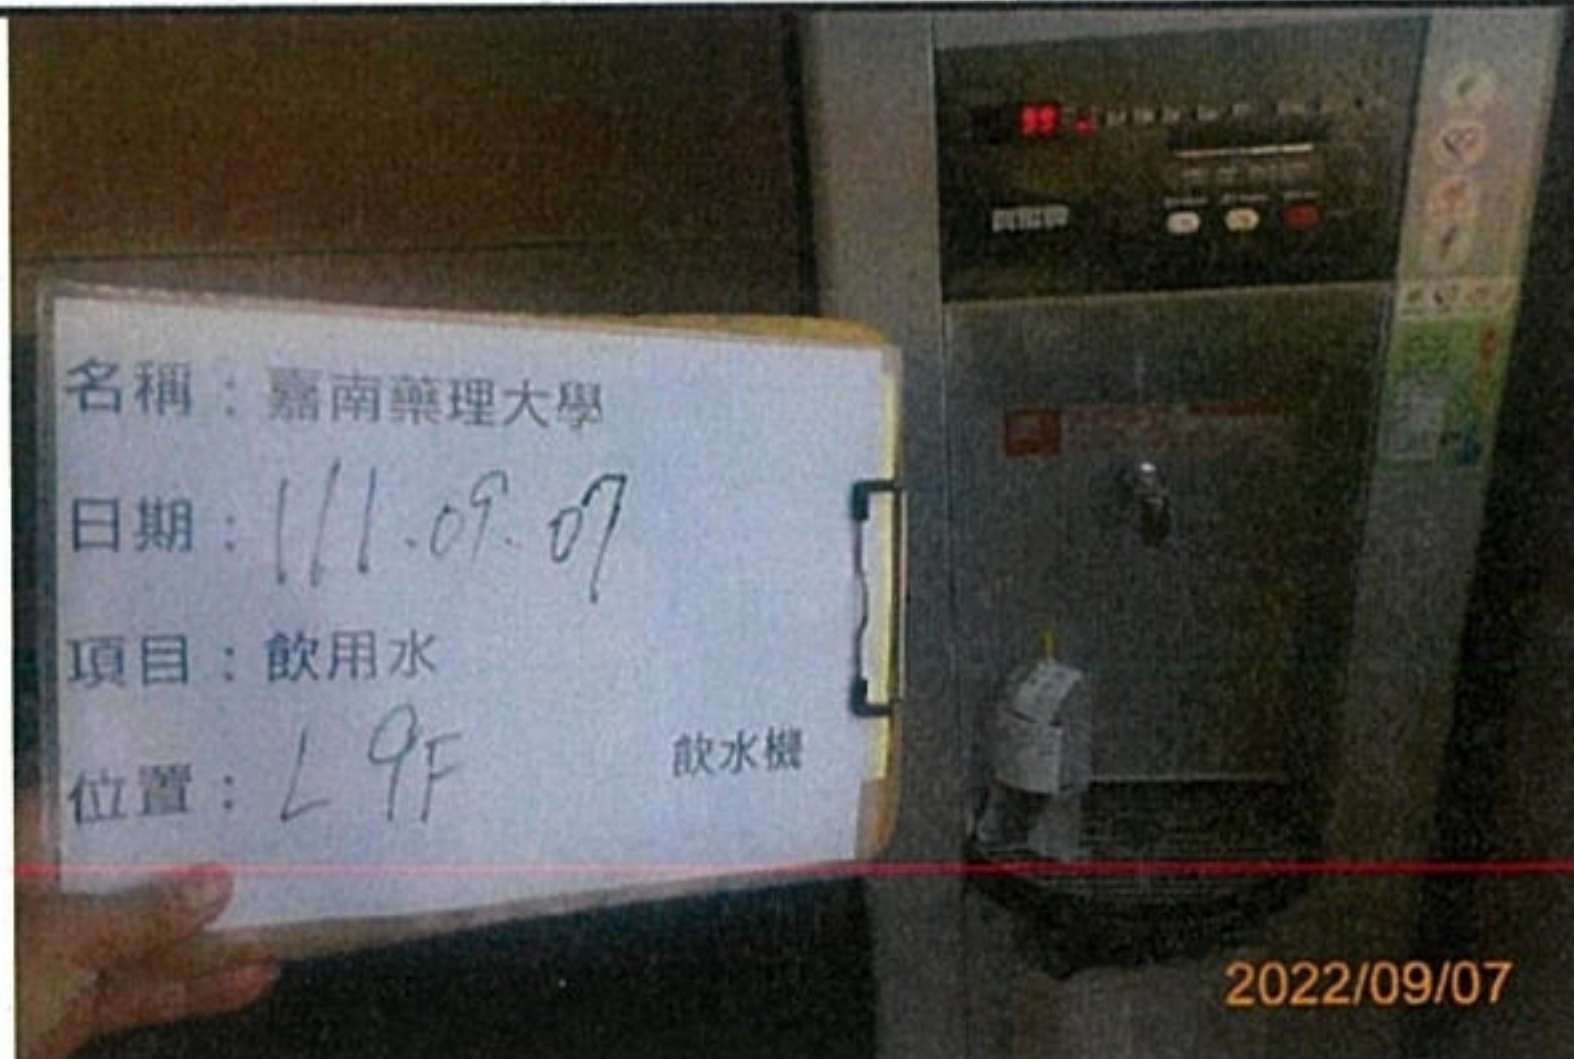

L9F 飲水機



M4F 飲水機



M5F 飲水機



N3F 飲水機



N4F 飲水機



O3F 飲水機



Qs401 飲水機



Qs402 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY111H4702

計畫名稱： 嘉南藥理大學



Qn8F 飲水機



Qn9F 飲水機



Qn10F 飲水機



U14 飲水機



Y1F 飲水機



Y106 靜置水



Y5F 飲水機





Y6F 飲水機

南台灣環境科技股份有限公司

檢測照片說明表

專案編號：FY111H4702

計畫名稱： 嘉南藥理大學	
	
Ps3F 飲水機	Ps32 飲水機
以下空白	以下空白